




Carrière de Belle-Roche-Sablars
 Rue d'Aywaille, 191 - 4170 Comblain-au-Pont
 Siège Social : Grand'Route, 71 - 4367 CRISNEE
 Tél : 04 / 368.90.01 - 04 / 257.48.31

Déclaration de performance DoP
Fiche technique de produit
 Certificat CE 2+ N° 0965 - CPR - GTO 564

Producteur : Belle-Roche-Sablars
 Granulats : Gravillons 20-125
 Pétrographie : Calcaire
 Elaboration : non lavé

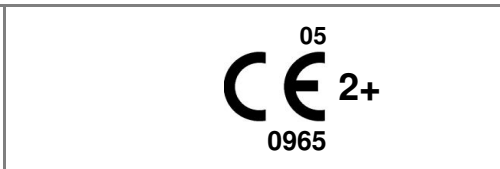

Partie contractuelle - valeurs spécifiées sur lesquelles le producteur s'engage

Classe granulaire								
20	125	d	D/2	D				
		0,063	20	31,5	63	80	100	125
LS		4,0	3	20	55	70	90	100
LI		0,0	0	0	20	50	60	100

(b) EN 13242 + A1 : 2008 - Granulats pour matériaux traités aux liants hydrauliques et matériaux non traités utilisés pour les travaux de génie civil et pour la construction des chaussées.

Spécifications CE*

		EN 13242
Classe granulaire	Désignation	G _C 80/20
Catégorie tamis intermédiaire		GT _C 20/17,5
Teneur en fines	EN 933-1 / Catégorie	f ₄
Qualité des fines	EN 933-9	MB ≤ 2,5
Coefficient d'aplatissement	EN 933-3	F _{INR}
Résistance à la fragmentation (LA)	EN 1097-2 / Catégorie	LA ₂₅
Résistance à l'usure (MDE)	EN 1097-1 / Catégorie	MDE ₁₅
Coefficient de polissage accéléré (PSV)	EN 1097-8 / Catégorie	PSV _{NR}
Masse volumique réelle prd (10/14)	EN 1097-6	2,75 Mg/m ³
Absorption d'eau (10/14)	EN 1097-6	0,5
Présence de matières organiques	EN 1744-1	Négatif
Sensibilité au gel-dégel	EN 1367-1	WA ₂₄ 1
Autres caractéristiques		NPD


Partie informative - résultats de production - % passant -

Tamis mm	0,063	20	31,5	63	80	100	125
Moyenne	0,7	1,5	3,5	33,5	53,0	65,0	100,0
Ecart type	0,0	0,7	2,1	3,5	0,0	0,0	0,0
Minimum	0,7	1,0	2,0	31,0	53,0	65,0	100,0
Maximum	0,7	2,0	5,0	36,0	53,0	65,0	100,0

	Moyenne indicative
Los Angeles (10/14)	18
Micro Deval (10/14)	9
LA + MDE	27
WA24	0,5
MVR - prd	2,75
Angularité (sable)	38
% grains concassés	C100/0
Valeur au bleu MBf (sable)	1,3
Valeur au bleu MB (sable)	0,3

*Déclaration du producteur

Date de publication	24-01-25
Code produit	660114
Code d'identification	114-3

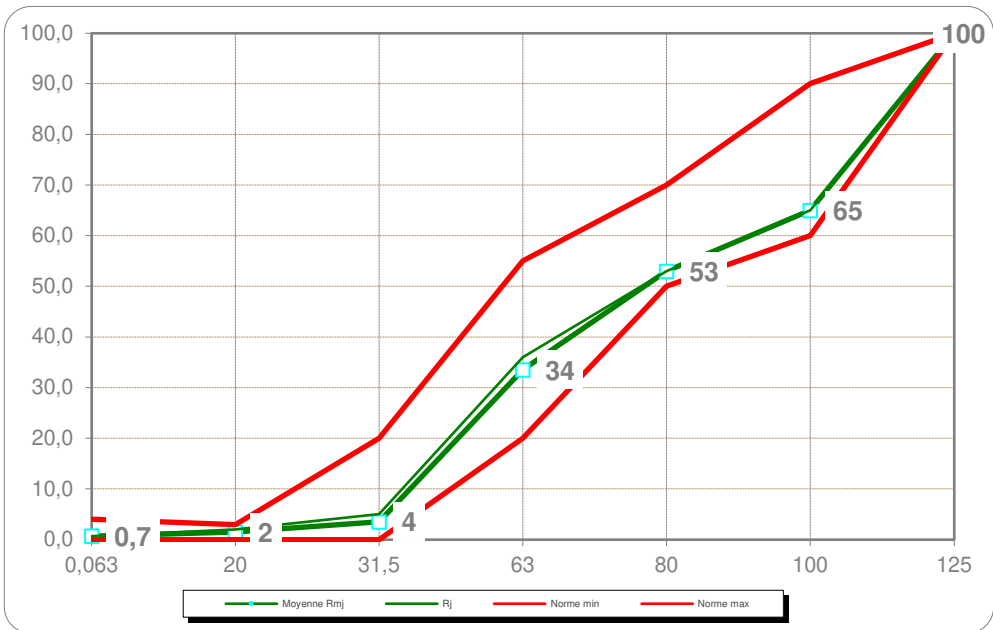

Jean-Philippe Lecat
 Responsable qualité

